


VESIJOHDON SISÄÄNTULO VESIMITTARITILAAN

KIINTEISTÖN VESIMITTARI ASENNETAAN, MIKÄLI MAHDOLLISTA, VÄLITTÖMÄSTI PERUSMUURIN SISÄPUOLELLA OLEVAAN LATTIAKAIVOLLISEEN HUONETILAAN, KOHTAAN, JOSSA TONTTIVESIJOHTO TULEE RAKENNUKSEN SISÄÄN D1. (2007) § 2.4.2.1. PERUSMUURIN SISÄPUOLISISSA RAKENTEISSA TONTTIVESIJOHTO SIOJITETAAN SILEÄPINTAISEEN SUOJAPUTKEEN, JOSSA EI OLE ASENNUSTA HAITTAAVIA KULMIA (Käyrät max 30°). VESIJOHTOA EI SUOSITELLA JOHDETTAVAN TARPEETTOMASTI RAKENNUKSEN ALAPOHJASSA (max 10 m).

MIKÄLI KOHTEEN VESIJOHDON SISÄÄNTULO RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN ALLA ESITETYISTÄ ESIMERKEISTÄ POIKETEN, TULEE SIJAINNIPAIKASTA SOPIA ERIKSEEN HSY VEDEN KANSSA.

VESIJOHDON SISÄÄNTULO VESIMITTARITILAAN:

MITTARIN KOKO	A [MM]	B [MM]	C [MM]	H [MM]	h [MM]
20	600	800	130	>1600	500–1000
32	600	800	130	>1600	500–1000
40	600	1000	150	>1600	500–1000

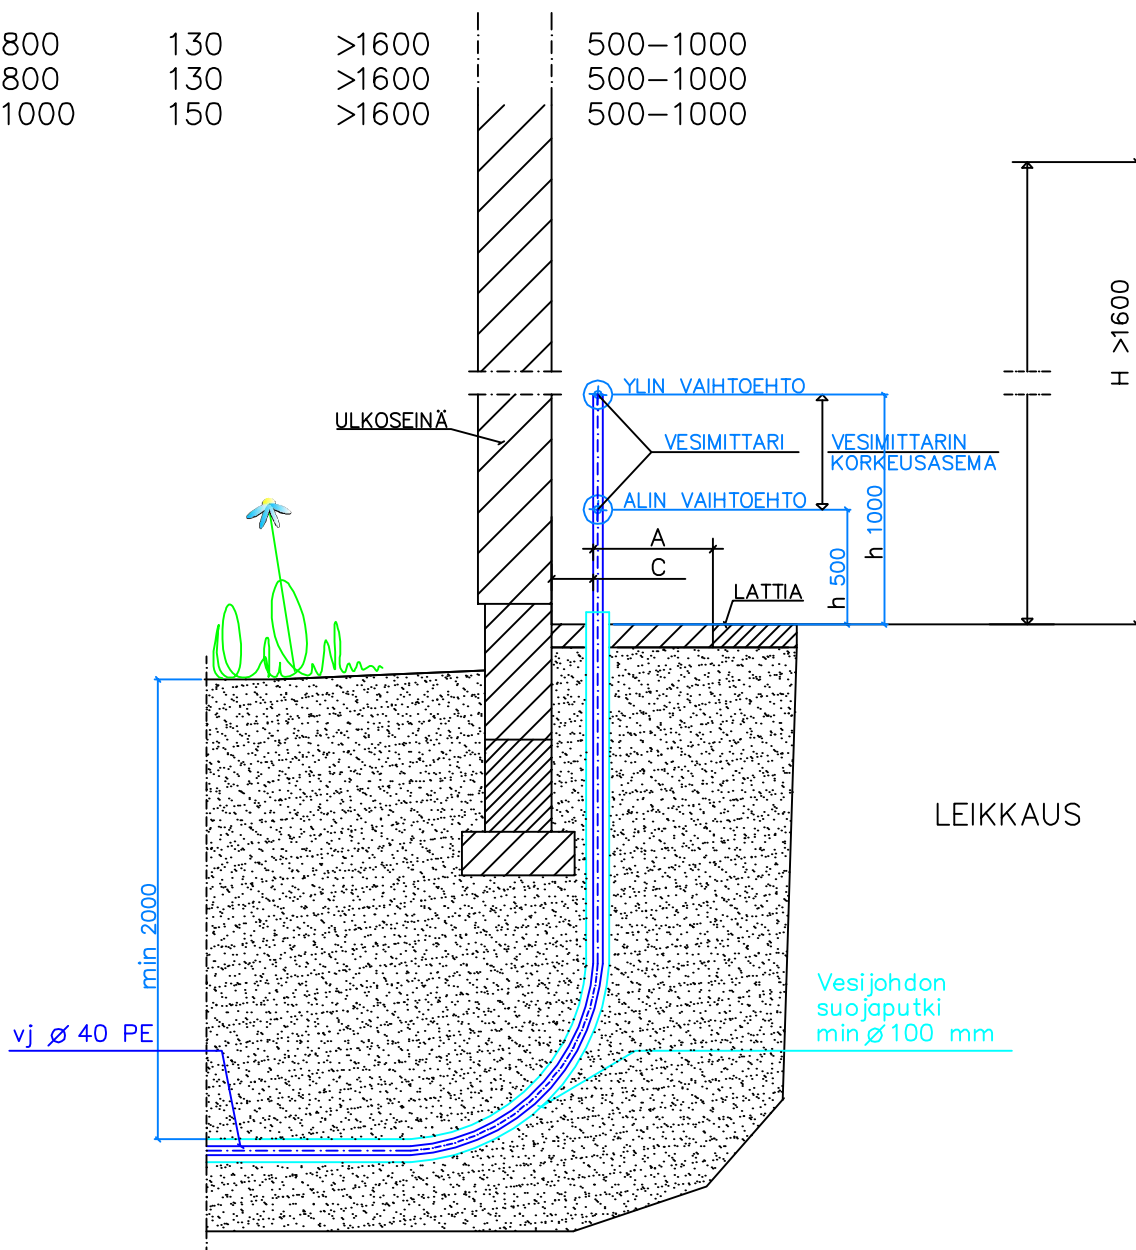

Huom ! Mallipiirustus 2 ei ota kantaa eri alapohjaratkaisuiden routasuojatarpeisiin. Routasuojaus toteutetaan suunnittelijan laatimien ohjeiden ja piirustusten mukaisesti.